



Demirdöküm Milenium Plus

KONTROL PANELİ

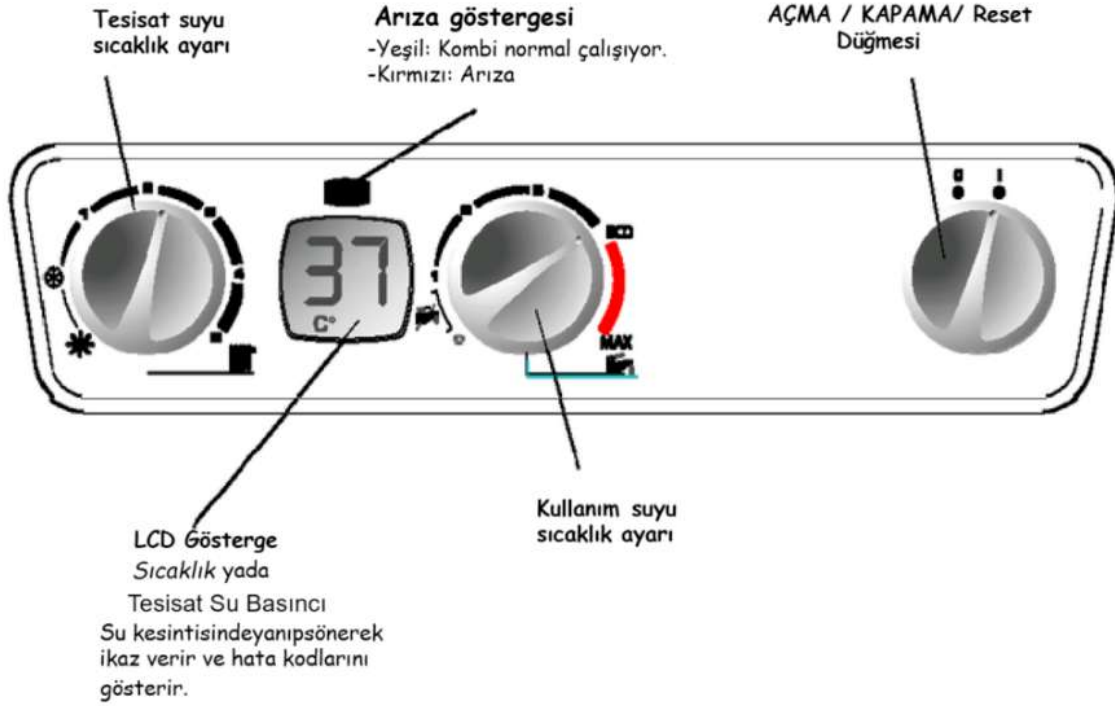

AYARLAR

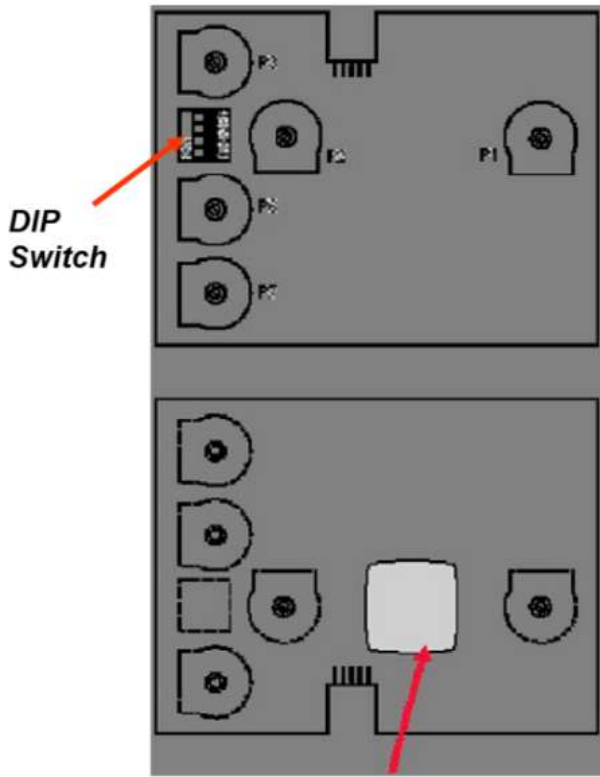

P1- Sıcak su ayarlama potansiyometresi
Kullanıcı tarafından kontrol panelinden
38° ile 60° arasında ayarlanabilir.

P2- Isıtma ayarı potansiyometresi
Kullanıcı tarafından kontrol panelinden
38° ile 87° arasında ayarlanabilir.

P3- Isıtma gücü sınırlamaları
Potansiyometre ısıtma modunda,
güç sınırlandırması için kullanılabilir.
Bu ayarlama kullanım suyunu etkilemez.

P6- Gaz mekanizmasının minimum gücü

P7- Gaz mekanizmasının maksimum gücü

Su basıncı/sıcaklığı göstergesi

DIP Switch

Switch 1 ve switch 2 pompanın çalışma karakterini belirlemek için kullanılmaktadır.

Switch 1	ON	ON	OFF	OFF
Switch 2	ON	OFF	ON	OFF
POM PA	Kış modunda sürekli	Brülör ile birlikte	Kış modunda sürekli	Termostat ile birlikte

Switch 3 ve switch 4 maksimum ısıtma sıcaklığını belirlemek

Switch 3	ON	ON	OFF	OFF
Switch 4	ON	OFF	ON	OFF
Maksimum Merkezi Isıtma Sıcaklığı	50°C	87°C	50°C	73°C


Azaltılmış Güç Ayarı

Güç ayarına, gaz dönüşümü veya satış sonrası servisin bir parçası olarak mekanizmanın bir kısmını değiştirdikten sonra gerek duyulabilir.

Bu işleme aşağıdaki yöntem uyarınca yapılmalıdır:



- Kombinin ön panelini çıkarınız ve U manometreyi gaz valfi üzerindeki ölçüm ağzına bağlayınız. Daha sonra kombiyi ısıtma konumunda çalıştırınız.
- Mevcut brülör basınç değerini okuyunuz.

- P3 potansiyometresini minimum konumuna getiriniz.
- P6 potansiyometresini kullanarak brülör basıncını istenilen değere ayarlayınız.
- P3 potansiyometresini yeniden ilk konumuna

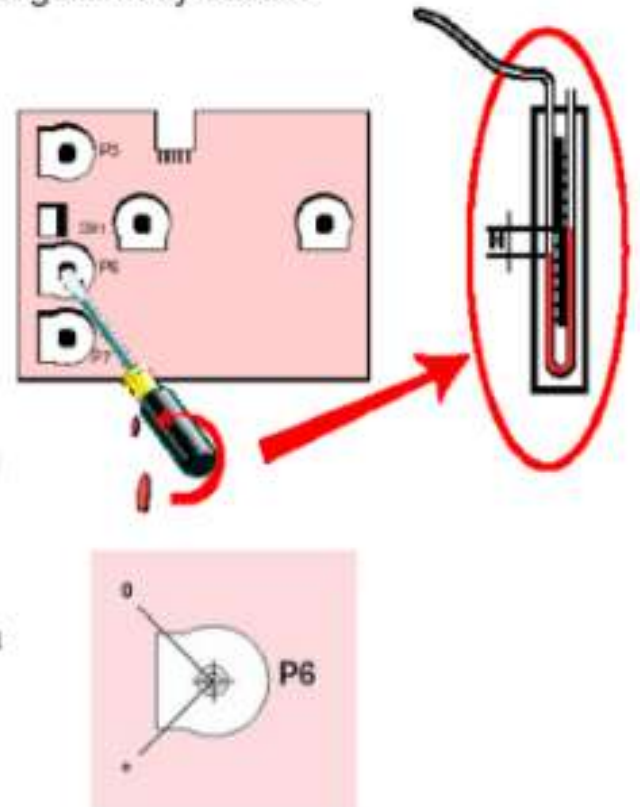

Nominal Güç Ayarı


P7 potansiyometresi, hem sıcak su konumunda hem de ısıtma konumunda maksimum gücü ayarlamak için kullanılır.

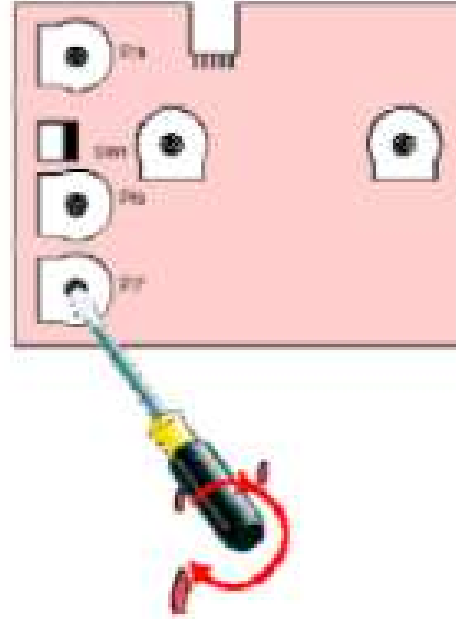

Isıtma Gücünü Sınırlandırma

P3'ü ayarlamak sadece ısıtma gücünü değiştirecek ve kullanım suyu etkilenmeyecektir.

Fabrikasyon ayarı olarak çıkış 15 kW ile sınırlıdır.

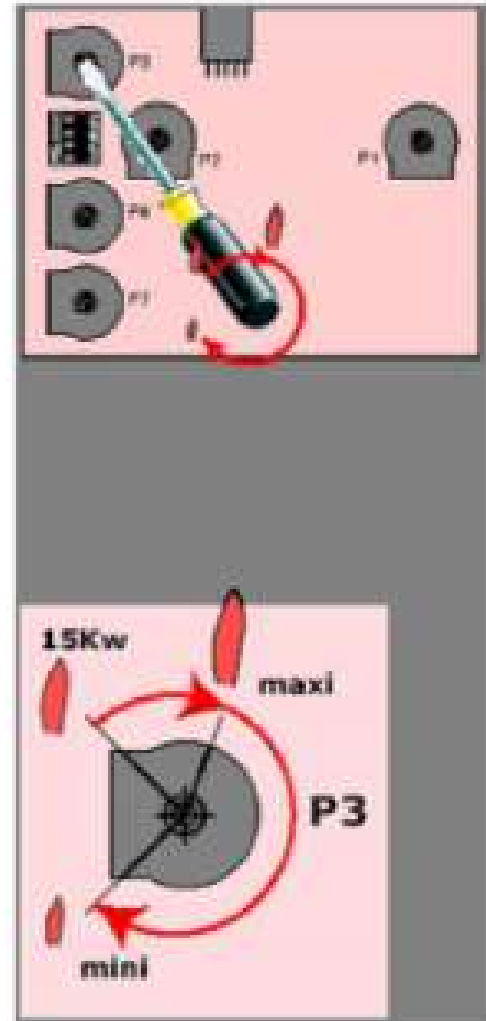

Parametre	Açıklama	Fabrika Ayarı	Ayar Aralığı
P1	Kullanım suyu sıcaklık ayarı	45 °C civarı	38 °C – 60 °C
P2	Isıtma sıcaklık ayarı	70 °C civarı	30 °C – 87 °C
P3	Isıtma gücü sınırlama (sadece ısıtma, kullanım suyunu etkilemez)	15 kW	Servis tarafından sınırlanabilir
P6	Gaz mekanizması minimum güç ayarı	Fabrika ayarı	Servis ayarı
P7	Gaz mekanizması maksimum güç ayarı	Fabrika ayarı	Servis ayarı (ısıtma + kullanım suyu)
Switch 1-2	Pompa çalışma karakteri	Brülör ile birlikte	- Kış modunda sürekli- Termostat ile birlikte- Brülör ile birlikte
Switch 3-4	Maksimum ısıtma sıcaklığı seçimi	87 °C	50 °C - 73 °C - 87 °C
Regülasyon	CTN2 sensörü ile sıcaklık kontrolü	±2 °C tolerans	Set değerinin +2 °C üstünde söner, -2 °C altında yanar
Devreye giriş gecikmesi	Brülör yeniden ateşleme süresi	15 dk – 5 dk	90 sn – 300 sn
Sıcak su sonrası bekleme	Sıcak su kullanımından sonra ısıtma engeli	15 sn	Sabit
Pompa sonrası çalışma	Brülör kapandıktan sonra pompa çalışma süresi	45 sn	Sabit
Debi limitörü	Maksimum kullanım suyu debisi	12 L/dk	Sabit (limitörle ayarlanır)